



GBRC建評-07-12A-002


性能評価書

有限会社 新技研

代表取締役 塚越 倭文子 殿

平成 18 年 11 月 7 日付けで性能評価の申請を承諾した下記構造方法等は、財団法人 日本建築総合試験所が定めた評価基準のうち、建築基準法施行令第 46 条第 4 項表 1 の (八) に係る軸組として、下記のとおり耐力を有するものと評価します。

平成 19 年 6 月 19 日

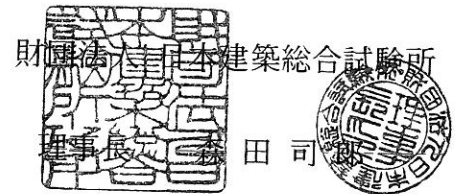

記

1. 件 名
複合鋼板パネル張り／ねじ IT-45／ねじピッチ：外周縦@171.25mm、外周横@141mm、中通@410mm／真壁造の受材仕様／木造軸組耐力壁の性能評価
2. 性能評価区分
建築基準法施行令第 46 条第 4 項表 1 の (八)
3. 倍率の数値
4.5
4. 他の壁又は筋かいを併用したときの当該耐力壁の倍率の数値
他の壁又は筋かいとの併用は行わない。
5. 性能評価の内容
(別添) のとおり
6. 評価員名
鈴木祥之、小松幸平、村上雅英、後藤正美